



UKŁAD ODWADNIAJĄCY

NR	OPIS	ILOŚĆ
1	Odwadniacz DN...	1
2	Zawór/Zasuwa DN...	3
3	Trójnik równoprzelotowy DN...	2
4	Śruba/Nakrętka/Podkładka DN...	24
5	Rura bezszwowa DN...	2
6	Łuk gładki DN...	2
7	Kołnierz szyjkowy DN...	6
8	Uszczelka płaska DN...	6

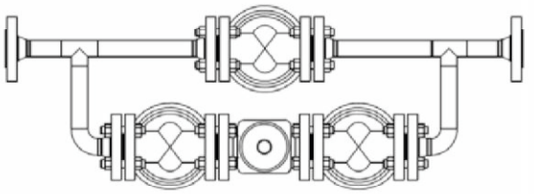

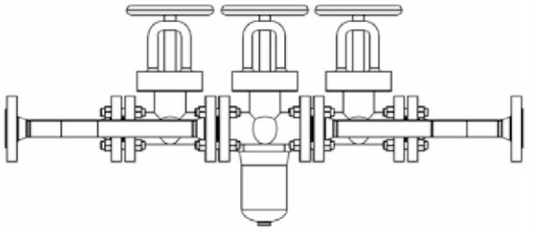



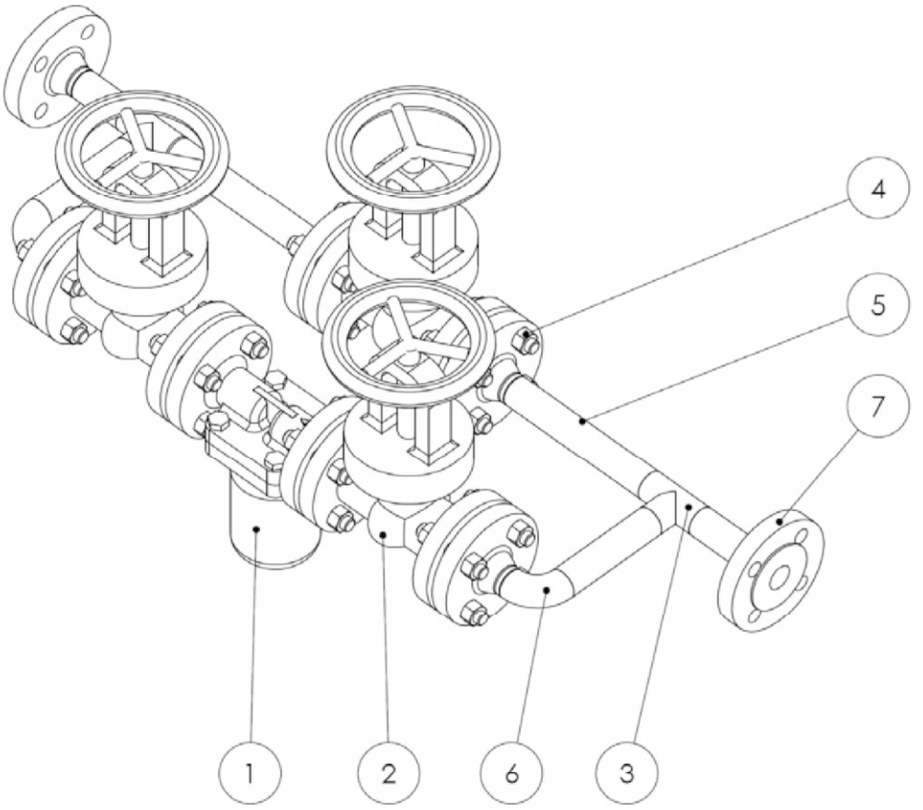

47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Cybisa 23 ; tel./fax: (77) 482 0967, tel.: (77) 482 4071 ; www.zamkon.com.pl , office@zamkon.com.pl

1. Podstawowe materiały

Armatura:	zgodnie z katalogiem ZAMKON
Uszczelki:	grafit + 1.4301
Śruby / nakrętki:	hartowana stal stopowa A193 B7 / hartowana stal węglowa A194 2H

2. Wykonanie

Przyłącza:	kołnierzowe DN15 – DN50 (w zależności od zastosowanego odwadniacza) spawane S ½" – S 2" na życzenie kołnierze wg ANSI na życzenie

W zależności od potrzeb klienta układ odwadniający może być wykonany we wszelkich opcjach zabudowy, w pełnym zakresie ciśnień od PN16 do PN630 oraz zakresie temperatury do 580°C. Zakres tez zależny jest od zastosowanej armatury oraz odwadniacza.

3. Wymagania i badania

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-1.
Długość zabudowy poszczególnych elementów wg PN-EN 558-1.
Badania i próby ciśnieniowe armatury wg PN-EN 12266-1.
Świadectwo odbioru armatury wg PN-EN 10204.
Projektowanie wg PN-EN 12516-2.

4. Sposób zamawiania

Przy składaniu zamówienia należy podać następujące parametry:

- rodzaj odwadniacza, (katalog ZAMKON)
- maksymalne ciśnienie robocze,
- maksymalną temperaturę roboczą,
- rodzaj i wielkość przyłączy.

5. Informacje dodatkowe

- Gwarancja 12 miesięcy obowiązuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta. Możliwe przedłużenie gwarancji.
- Istnieje możliwość wykonania przez Producenta przeglądów i remontów armatury oraz przeprowadzenia wymiany elementów wewnętrznych.
- Wszelkie wymagania dotyczące odbioru jakościowego i technicznego armatury należy uwzględnić w zamówieniu. Wraz z armaturą dostarczamy następującą dokumentację techniczno - jakościową: standardowo - deklarację zgodności i DTR, na życzenie - certyfikat 2.2 lub 3.1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.